

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail:cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«07» февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

смыслов с объектов окружающей среды

№ ABF0002979-25 от 7 февраля 2025 г.

Наименование пробы (образца): Смывы на БГКП

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 06.02.2025 10:45:00

Дата и время доставки пробы: 06.02.2025 12:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д.4Д

Программа ИЛЦ: 54-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025

Акт отбора: №1002-ABF-ИЛЦ-АО от 06.02.2025

Код пробы (образца): ABF0003028-25-022

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 5 (шт)

Тара, упаковка: стерильные стеклянные пробирки с питательной средой (упакованы и опечатаны)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Д24-45232176, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Неделькина Н. П., специалист

НД на методику отбора: МР 4.2.0220-20;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Карачакова М. Л.

Карачакова М. Л.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	324	1394	15.10.2025
2	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты исследований	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	ABF0003028-25-022-1: таз (овощи вареные)	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1
2	ABF0003028-25-022-2: нож (фрукты)	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1
3	ABF0003028-25-022-3: нож (овощи вареные)	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1
4	ABF0003028-25-022-4: доска разделочная (рыба сырая)	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1
5	ABF0003028-25-022-5: нож (рыба сырая)	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено	МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1

Дата начала исследования пробы: 06.02.2025 13:15:00 Дата окончания исследования пробы: 07.02.2025 13:15:00

Врио заведующего лабораторией



Каплярова И.Г.

Результаты зарегистрированы:
Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-27-02-2019: 24;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail:cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.
Луковенко С. Л.
«07» февраля 2025 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
смывов с объектов окружающей среды
№ ABF0002976-25 от 7 февраля 2025 г.**

Наименование пробы (образца): Смывы на яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 06.02.2025 10:50:00
Дата и время доставки пробы: 06.02.2025 12:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля
Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д.4Д

Программа ИЛЦ: 54-ABF-ИЛЦ от 09.01.2025 Акт отбора: №1003-ABF-ИЛЦ-АО от 06.02.2025

Код пробы (образца): ABF0003027-25-022

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 5 (шт)

Тара, упаковка: одноразовые стерильные пробирки (упакованы и опечатаны)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Д24-45232177, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Неделькина Н. П., специалист


НД на методику отбора: МУК 4.2.2661-10, п.10.1;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

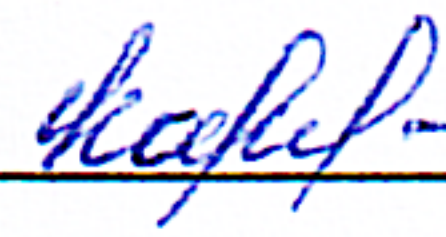Лицо ответственное за оформление протокола:  Карачакова М. Л.




Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Центрифуга медицинская лабораторная LMC-3000	5170609004	989	23.04.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 «КЗМА»	69	1401	15.10.2025
3	Микроскоп Медицинский МИКМЕД-6 вар.7С	AA0903/CM820	поверка не требуется	---

Паразитологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты исследований	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	ABF0003027-25-022-1: таз (овощи вареные)	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
2	ABF0003027-25-022-2: нож (фрукты)	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
3	ABF0003027-25-022-3: нож (овощи вареные)	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
4	ABF0003027-25-022-4: доска разделочная (рыба сырая)	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
5	ABF0003027-25-022-5: нож (рыба сырая)	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.

Дата начала исследования пробы: 06.02.2025 13:05:00 Дата окончания исследования пробы: 06.02.2025 14:05:00

Врио заведующего лабораторией

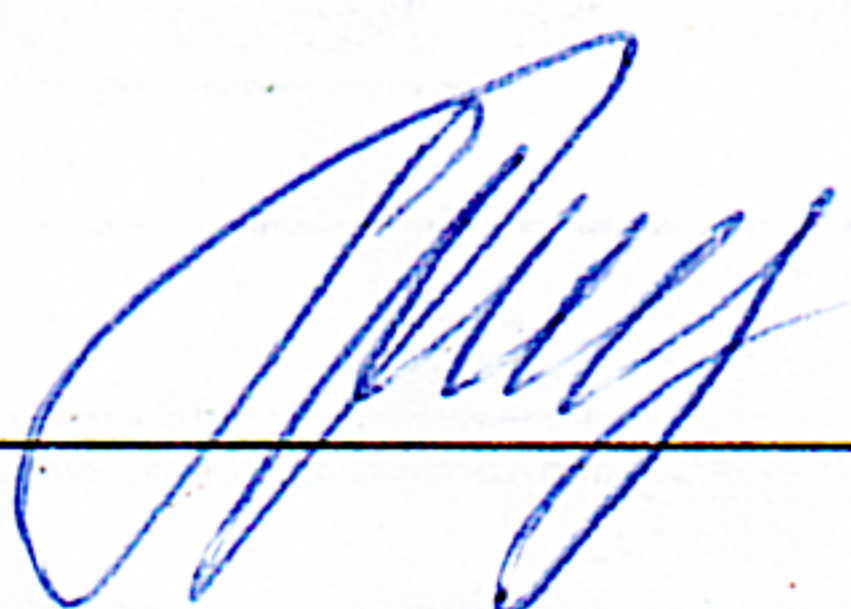

Луковенко С. П.

Результаты зарегистрированы:
Паразитологическая лаб.: Ф 03-ABF-05-01-01-2014:90;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА